

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА

25.11.2021

МОСВ - Регионална Инспекция
гр. Варна ул. „Ян Палах“ 4,
тел.: 052 / 678 845; 678 846

Вх.№


94-00-6645/A12
25.11.2021

Относно: искане за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната от ЗС Деница Миленова Захаријева, ЕИК 8501037959 , с адрес: гр. Добрич, обл.Добрич, ул. „Средна гора“ 21А, тел. 0896 78 72 36.

УВАЖАЕМИА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

В отговор на Ваше писмо изх. № 94-00-6645/A1 от 18.11.2021 г., отнасящо се за преписка Ваш вх. № 94-00-6645/A10 от 12.11.2021 г. Ви изпращаме следната уточняваща информация с цел попълване на информация:

- По отношение на необходимата площ за предвидения навес то същата е 50 кв. м., за което прилагаме ситуационна скица за разполагане на навеса с необходимите координати и отстояния.

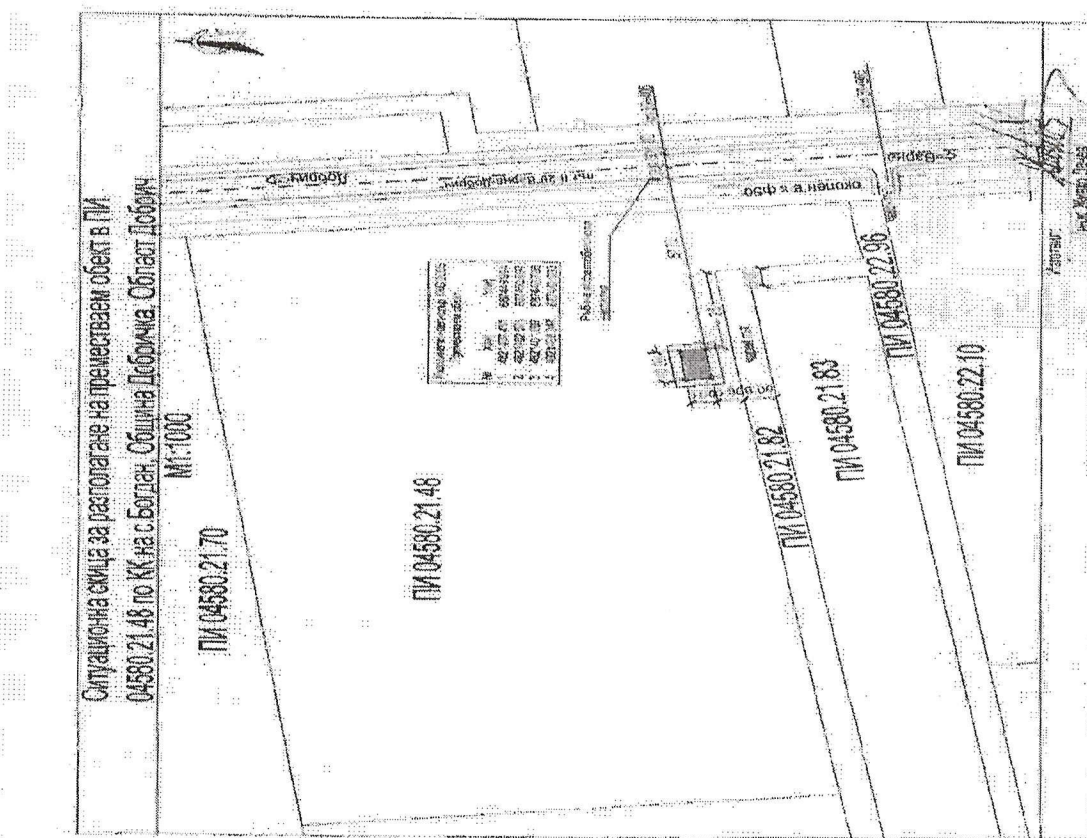

- Местоположението на фотоволтаичните панел се предвижда да бъде само и единствено върху покривната конструкция на предвидения навес. Мощността на фотоволтаицие ще бъде до 10 kW (киловата), само и единствено с цел захранване на собствени нужди в стопанството.

Дата: 25.11.2021 г.

Уведомител:

(п)


Ситуационна скица за разполагане на преместваем обект в ПИ
04580.21.48 по КК на с.Богдан, Община Добричка, Област Добрич
М1:1000

ПИ 04580.21.70

ПИ 04580.21.48

Координатен регистър ККС 2005		
Преместваем обект		
№	X(m)	Y(m)
1	4821407.451	687448.994
2	4821402.501	687450.697
3	4821401.097	687440.795
4	4821406.047	687440.093

Ръб на асфалтобетонна
настилка

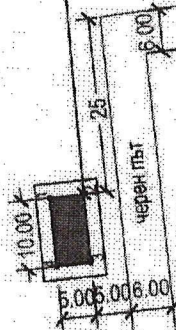

ПИ 04580.21.82

ПИ 04580.21.83

ПИ 04580.22.96

ПИ 04580.22.10



Добрич

път II-29 Варна-Добрич

Околен В-К Ф50

Варна

km 38+965

km 39+406

Изготвил:

М/